

Registre Public d'Accessibilité



Date Ouverture : 1^{er} Septembre 2017



Accessibilité de l'établissement



Bienvenue à l'Agence GMF Assurances de : GMF-LIMOGES CENTRE

Le Bâtiment et les services proposés sont accessibles

Oui Non

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

Oui Non



Formation du Personnel d'accueil aux différentes situations de Handicap

- Le personnel est sensibilisé
- Le personnel est formé
- Le personnel sera formé



Matériel adapté

- Le matériel est entretenu et réparé
- Le personnel connaît le matériel



Consultation du Registre Public d'Accessibilité

A l'Accueil



Existe-t-il un Registre Public de Sécurité :

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :

Date du dépôt du document : **23 Septembre 2015**

Adresse : 2 BOULEVARD CARNOT
Code Postal :87000

Ville : LIMOGES

Nom de la Personne Morale : GMF ASSURANCES SA
SIRET : 398 972 90101579

NAF : 6512Z



Accessibilité aux Personnes Handicapées

Sommaire

- Bien Accueillir les Personnes Handicapées
Plaquette Ministérielle
- Notice d'Accessibilité
- Attestation d'Achèvement et Conformité des Travaux
- Attestation de Vérification de l'Accessibilité aux Personnes Handicapées
- Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

Bien accueillir les personnes handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

- ➔ Montrez-vous disponible, à l'écoute et faites preuve de patience.
- ➔ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
- ➔ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
- ➔ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ Les déplacements ;
- ✦ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
- ✦ La largeur des couloirs et des portes ;
- ✦ La station debout et les attentes prolongées ;
- ✦ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.



2) Comment les pallier ?

- ➔ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges et dégagés.
- ➔ Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
- ➔ Informez la personne du niveau d'accessibilité de l'environnement afin qu'elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ La communication orale ;
- ✦ L'accès aux informations sonores ;
- ✦ Le manque d'informations écrites.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
- ➔ Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l'articulation et sans crier.
- ➔ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
- ➔ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du visage...
- ➔ Proposez de quoi écrire.
- ➔ Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ Le repérage des lieux et des entrées ;
- ✦ Les déplacements et l'identification des obstacles ;
- ✦ L'usage de l'écriture et de la lecture.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l'environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
- ➔ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
- ➔ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre rythme.
- ➔ Informez la personne handicapée sur l'environnement, en décrivant précisément et méthodiquement l'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette...
- ➔ Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir.
- ➔ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en faire la lecture ou le résumé.
- ➔ Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien contrastée.
- ➔ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer la pointe du stylo à l'endroit où elles vont apposer leur signature.
- ➔ N'hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience mentale



A/ Accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ La communication (difficultés à s'exprimer et à comprendre) ;
- ✦ Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
- ✦ La maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
- ✦ Le repérage dans le temps et l'espace ;
- ✦ L'utilisation des appareils et automates.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots faciles à comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
- ➔ Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend du temps.
- ➔ Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d'incompréhension.
- ➔ Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
- ➔ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ Un stress important ;
- ✦ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
- ✦ La communication.

2) Comment les pallier ?

- ➔ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
- ➔ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
- ➔ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche et rassurez-la.

Pour en savoir plus sur la manière d'accueillir une personne handicapée :
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html>

Conçu par la DMA en partenariat avec :
APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.

Notice d'Accessibilité

COMMUNE DE LIMOGES - HAUTE-VIENNE



86, rue de St-Lazare - CS 100120
75320 PARIS CEDEX 09

AGENCE GMF CENTRE

2, Boulevard Carnot
87 000 LIMOGES

AUTORISATION DE TRAVAUX NOTICE D'ACCESSIBILITE

BERNARD  JEANJEAN
A R C H I T E C T E D P L G

Téléphone : 04.73.35.51.66. Télécopie : 04.73.93.84.18
8 rue Maréchal FOCH, Rés. JAUDE FOCH 63 000 CLERMONT-FERRAND

AT10

OCTOBRE 2015



Direction
Départementale
des Territoires

Puy de Dôme

7, rue Léo Lagrange

63033

Clermont-Ferrand Cedex

Téléphone
04 73 43 16 00

Télécopie
04 73 34 37 47



ADAPEI 63



Notice accessibilité

A.H.2

La présente notice à remplir par le maître d'ouvrage porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Etablissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

A remplir par le service instructeur

N° interne :

..... N°

Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d'autorisation préalable Avec ou sans permis de construire

1°) Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2°) Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Préciser le mode d'occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.).

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

3°) Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées :

- Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- Le traitement acoustique des espaces ;
- Le dispositif d'éclairage des parties communes.

Seuls les dossiers complets seront recevables en sous-commission accessibilité

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom ou dénomination : AGENCE GMF CENTRE ASSURANCES

Adresse : 2 BOULEVARD CARNOT

87000 LIMOGES

Nature de l'activité : BUREAUX

Nature des travaux : REAMENAGEMENT D'UNE ANCIENNE AGENCE GMF ET

MISE EN ACCESSIBILITE

Catégorie : 5e ...
TYPE W ...
C.C.H. art. R.123.19

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination : GMF Assurances - Pôle Exploitation GMF - Service Conception Travaux

Adresse : ... 86 RUE SAINT LAZARE

75320 PARIS CEDEX 09

Téléphone :

MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination : JEANJEAN BERNARD, ARCHITECTE DPLG

Adresse : ... 8 RUE DU MARECHAL FOCH

63000 CLERMONT-FERRAND

Téléphone : .. 04 .. / .. 73 .. / .. 35 .. / .. 51 .. / .. 66 ..

Textes de références :

Code de la construction et de l'habitation :

Articles L.111.7 à L.111.7.4, L.111.8 à L.111.8.4 et R.111.19 à R.111.19.30

Arrêté du 1^{er} août 2006 (bâtiments neufs) modifié par Arrêté du 30 novembre 2007

Arrêté du 21 mars 2007 (bâtiments existants)

Arrêté du 22 mars 2007 (Attestation de vérification de l'accessibilité) modifié par Arrêté du 3 décembre 2007

Arrêté du 11 septembre 2007 (Dossier de vérification de l'accessibilité)

Code de l'urbanisme : Articles L.421.1, R.421.38,20 et R.112.2

Code de procédure pénale : Article 2.8

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | |
|--|----------------------------|---|--|--------------|
| | | R | NR SO | Observations |
| 1 Généralités bâtiments neufs et bâtiments existants | | | | |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'accessibilité | | Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice. | | |
| 2 Cheminements extérieurs | | | | |
| Généralités | | R | NR SO | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Largeur ≥ 1,40 m | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Largeur ≥ 1,20 m | Bâtiments existants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rétrécissements ponctuels compris entre 0,90 & 1,20 m | Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dévers ≤ 2 % | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dévers ≤ 3 % | Bâtiments existants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Pentes | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente ≤ 4 % | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente ≤ 6 % | Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente entre 6 et 10 % sur 2 m maxi | Bâtiments existants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente entre 10 et 12 % sur 0,50 m maxi | Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente > 10 % : interdite | Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pente > 12 % : interdite | Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 % | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,20 m x 1,40 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paliers horizontaux au dévers près | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Seuils et ressauts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrondis ou chanfreinés | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aménagement de ressauts successifs ≥ 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de ressauts successifs dans une pente | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | R | NR | SO | Observations |
| Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | | | | |
| 2 Cheminements extérieurs (suite) | | | | | |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches : | | | | | |
| | ▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Nez des marches : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ Non glissant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ Sans débord excessif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 Places de stationnement | | | | | |
| | 2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <i>La localisation à proximité de l'entrée du bâtiment ne s'impose pas pour les places adaptées existantes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte | | | | | |
| | ▪ Largeur ≥ 3,30 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace horizontal au dévers de 2 % près Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ <i>Espace horizontal au dévers de 3 % près lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Raccordement au cheminement d'accès : | | | | | |
| | ○ Ressaut ≤ 2 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ <i>Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | • Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes : | | | | |
| | ○ Bornes visibles directement du poste de contrôle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ou | | | | |
| | ○ Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ Et visiophonie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Sortie en fauteuil des places aménagées en box | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Repérage horizontal et vertical des places | | | | | |
| | ▪ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Signalisation des croisements véhicules / piétons : | | | | | |
| | ○ Eveil de vigilance des piétons | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ○ Signalisation vers les conducteurs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | R | NR SO | Observations |
| 2 Cheminements extérieurs (suite) | | | | |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire | | | | |
| ▪ Emplacements | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Dimensions : Ø 1,50 m | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Espace de manœuvre de porte | | | | |
| • Emplacements par rapport à la porte | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Espace d'usage | | | | |
| ▪ Devant chaque équipement ou aménagement | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | | |
| ▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protection des espaces sous escaliers | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus : | | | | |
| ▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Giron des marches ≥ 28 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Mains courantes : | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ De chaque côté | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Continue rigide et facilement préhensible | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Nez de marche : | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ De couleur contrastée | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Non glissant | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Sans débord excessif | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | R | NR SO | Observations |
| 4 Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Etablissement et aux locaux ouverts au public | | | | |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entrée principale facilement repérable | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'accès au bâtiment : | | | | |
| ▪ Facilement repérable | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Signal sonore et visuel | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Système de communication et dispositif de commande manuelle : | | | | |
| ▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrôle d'accès et de sortie : | | | | |
| ▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ou | | | | |
| ▪ Visiophone | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Circulations intérieures horizontales | | | | |
| Largeur ≥ 1,40 m | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rétrécissement ponctuels ≥ 1,20 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dévers ≤ 2 cm | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pentes : | | | | |
| ▪ Pente ≤ 4 % Bâtiments neufs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente ≤ 5 % Bâtiments existants | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi Bâtiments neufs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente entre 5 et 10 % sur 2 m maxi Bâtiments existants | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi Bâtiments neufs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi Bâtiments existants | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente > 10 % : interdite Bâtiments neufs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Pente > 12 % : interdite - Bâtiments existants | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % Bâtiments neufs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 % Bâtiments existants | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | | |
| ▪ 1,20 m x 1,40 m | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Paliers horizontaux au dévers près | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seuils et ressauts | | | | |
| ▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Arrondis ou chanfreinés | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ « Pas d'âne » interdits | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Prescriptions réglementaires | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | R | NR | SO |
| Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | | | |
| 5 | Circulations intérieures horizontales (suite) | | | |
| Espace de manœuvre de porte | | | | |
| | ▪ Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Espace d'usage | | | | |
| | ▪ Devant chaque équipement ou aménagement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protection des espaces sous escaliers | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Marches isolées : | | | | |
| | ▪ Si trois marches ou plus : | | | |
| | ○ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Hauteur des marches ≤ 16 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Giron des marches ≥ 28 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Nez de marches : | | | |
| | - De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Non glissant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Sans débord excessif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ○ Mains courantes : | | | |
| | - De chaque côté | | | |
| | - Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Continue rigide et facilement préhensible | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | R | NR | SO |
| 5 Circulations intérieures horizontales (suite) | | | | |
| Marches isolées : (suite) | | | | |
| ▪ Si moins de 3 marches : | | | | |
| | o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Nez de marches : | | | |
| | - De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Non glissant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - Sans débord excessif <i>sauf pour les Bâtiments existants</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Circulations intérieures verticales | | | | |
| Obligation d'ascenseur | | Bâtiments neufs | | |
| | ▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d'enseignement) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obligation d'ascenseur <i>Modalités particulières lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> | | Bâtiments existants | | |
| | ▪ ERP 5 ^{ème} catégorie reçoit 100 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ ERP 5 ^{ème} catégorie reçoit moins de 100 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement | | | | |
| | ▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m | Bâtiments neufs | | |
| | ▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,00 m <i>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> | Bâtiments existants | | |
| | ▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm | Bâtiments neufs | | |
| | ▪ Hauteur des marches ≤ 17 cm | Bâtiments existants | | |
| | ▪ Giron des marches ≥ 28 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Mains courantes : | | | |
| | o De chaque côté | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Une seule main courante si la seconde main courante réduit le passage à une largeur inférieure à 1 m | Bâtiments existants | | |
| | o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Continue rigide et facilement préhensible | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ▪ Nez de marches : | | | |
| | o De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Non glissant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | o Sans débord excessif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Prescriptions réglementaires | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | R | NR | SO | Observations |
| <p align="center">Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet</p> | | | | | |
| 6 Circulations intérieures verticales (suite) | | | | | |
| Ascenseurs | | | | | |
| | ▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite | | | | | |
| | ▪ Dérogation obtenue | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Conforme aux normes le concernant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ D'usage permanent | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques | | | | | |
| | Doubleté par un cheminement accessible ou un ascenseur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Mains courantes accompagnant le mouvement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <i>Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout ou assis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <i>Aucune disposition n'est exigée concernant le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8 Revêtements de sols, murs et plafonds | | | | | |
| Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds : | * SOL - ACCUEIL : Carrelage / BUREAUX : Moquette / PRIVATIF : Pvc * MURS - Toile à peindre + Peinture (Blanc) / BOISERIES : Gris pâle / CLOISONS MOBILES - VITREES : Vitrage stadip + vitrophanie / ELEMENTS PLEINS : gris * PLAFOND : LOCAUX A RISQUE : BA13 + peinture blanche / AUTRES LOCAUX SAUF LOCAUX A RISQUES : faux-plafond en dalles 60x60, blanc | | | | |
| Tapis | | | | | |
| | ▪ Dureté suffisante | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Pas de ressaut > 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration | | | | | |
| | ▪ Conforme à la réglementation en vigueur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ou | ▪ Aire d'absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | R | NR | SO | Observations |
| <p align="center">Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet</p> | | | | | |
| 9 | Portes, portiques et sas | | | | |
| | Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Largeur des portes principales et des portiques | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes <p align="center">Bâtiments neufs</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <p><i>0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i></p> <p align="center">Bâtiments existants</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Poignées des portes : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Facilement préhensibles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés) <p align="center"><i>Sauf pour les bâtiments existants</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 Newtons | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Portes vitrées repérables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Portes à ouverture automatique : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Durée d'ouverture réglable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Détection des personnes de toutes tailles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | | | | |
| | Si existence d'un point d'accueil : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Au moins un accessible | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Equipements divers accessibles au public | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Au moins un équipement par type aménagé | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> o 0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> o Face supérieure ≤ à 0,80 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> o Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | NR | SO | Observations |
| Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | | | | |
| 11 Sanitaires | | | | | |
| Cabinets aménagés | | | | | |
| | ▪ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SANITAIRES STRICTEMENT |
| | ▪ Aux mêmes emplacements que les autres | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RESERVES A L'USAGE DES |
| | ▪ Si séparés H / F = un pour chaque sexe Bâtiments neufs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SALARIES DE L'AGENCE |
| | ▪ <i>Si séparés H / F = un accessible directement depuis les circulations communes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 1 lavabo accessible par groupe de lavabos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour | | | | | |
| | ▪ Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Dimensions : Ø 1,50 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aménagements intérieurs des cabinets : | | | | | |
| | ▪ Dispositif permettant de refermer la porte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace d'usage latérale de 0,80 m x 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Lavabos accessibles | | | | | |
| | ▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Usage complet en position assis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 12 Sorties | | | | | |
| | Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13 Eclairage | | | | | |
| Valeurs d'éclairage | | | | | |
| | ▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ 100 lux pour les circulations horizontales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ▪ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Eblouissement / Reflet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Durée de fonctionnement des éclairages temporisés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Eclairage par détection de présence | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | R NR SO | Observations |
| 14 Information et signalisation | | | |
| Chemineurs extérieurs | | | |
| ▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Repérage des parois vitrées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Passage piétons | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accès à l'établissement et accueil : | | | |
| ▪ Repérage des entrées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Repérage du système de contrôle d'accès | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accueils sonorisés : | | | |
| ▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Circulations intérieures | | | |
| ▪ Eléments structurants du cheminement repérables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Repérage des parois et portes vitrées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Equipements divers | | | |
| ▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 ^{er} août 2006 | | | |
| ▪ Visibilité (localisation du support, contrastes) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Lisibilité (hauteurs des caractères) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Compréhension (pictogrammes) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Etablissements recevant du public assis | | | |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | R | NR | SO | Observations |
| 16 Etablissements comportant des locaux à sommeil | | | | | |
| Nombre de chambres adaptées : | | | | | |
| | ▪ 1 si moins de 21 chambres | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Ou | ▪ 1 + 1 par tranche de 50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Ou | ▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Largeur des portes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants | | | | | |
| | ▪ 0,90 m pour les chambres adaptées et locaux de services collectifs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 0,80 m minimum pour les portes des chambres non adaptées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Caractéristiques des chambres adaptées : | | | | | |
| | ▪ Espace de rotation Ø 1,50 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 0,90 m sur un grand côté du lit seulement Bâtiments existants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace d'usage devant la penderie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Cabinet de toilette : | | | | | |
| | ▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Douche accessible avec barre d'appui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Siphon de sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Siège | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Dispositif d'appui en position debout | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Equipements divers utilisables en position « assis » | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lavabo accessible | | | | | |
| | ▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Usage complet en position assis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Miroir utilisable debout et en position « assis » | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Cabinet d'aisance accessible : | | | | | |
| | ▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ Barre d'appui latérale pour transfert depuis le fauteuil roulant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pour toutes les chambres : | | | | | |
| | ▪ 1 prise de courant à proximité du lit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ▪ N° de chambre en relief sur la porte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet | | Engagement du Maître d'Ouvrage | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | R NR SO | Observations |
| 17 Etablissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil | | | |
| Cabines de déshabillage : | | | |
| ▪ Au moins 1 cabine aménagée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Au même emplacement que les autres cabines | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Cheminement accessible jusqu'à la cabine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Cabines séparées H / F si autres cabines séparées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Siège | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Douches hors locaux à sommeil : | | | |
| ▪ Au moins 1 douche aménagée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Au même emplacement que les autres douches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Cheminement accessible jusqu'à la douche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Douches séparées H / F si autres douches séparées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Siphon de sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Siège | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ▪ Equipements divers utilisables en position assis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18 Caisses de paiement | | | |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Une caisse adaptée par tranche de 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Répartition uniforme des caisses adaptées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caractéristiques des caisses adaptées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Repérage des caisses adaptées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

a) Le demandeur :

GMF ASSURANCES - PÔLE EXPLOITATION GMF - SERVICE CONCEPTION TRAVAUX.....
 86 RUE SAINT-LAZARE.....
 75320 PARIS CEDEX 09.....
 Fait à CLERMONT-FERRAND.....
 Le14 octobre 2015.....

Signature

GMF ASSURANCES
 Direction Immobilière
 86 rue Saint-Lazare
 75320 PARIS CEDEX 09

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

M JEANJEAN BERNARD ARCHITECTE DPLG.....
 8 RUE DU MARECHAL FOCH.....
 63000 CLERMONT-FERRAND.....
 Fait à CLERMONT-FERRAND.....
 Le14 octobre 2015.....

Signature

BERNARD JEANJEAN
 ARCHITECTE DPLG
 8 Rue Marechal FOCH
 63000 CLERMONT-FERRAND
 TELEPHONE : 03 55 51 66
 TELECOPIE : 04 75 93 84 18

Si vous demandez une dérogation continuez page suivante.

Attestation d'Achèvement et Conformité des Travaux



Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

cerfa
N° 13408*04

- Vous déclarez l'achèvement partiel ou total des travaux de construction ou d'aménagement.
- Vous déclarez que les travaux de construction ou d'aménagement sont conformes à l'autorisation et respectent les règles générales de construction.
- Vous déclarez que le changement de destination ou la division de terrain a été effectué et est conforme au permis ou à la déclaration préalable.

La présente déclaration a été reçue à la mairie

le _____ Cachet de la mairie et signature du receveur

1 - Désignation du permis ou de la déclaration préalable

Permis de construire ⇒ N° _____

Permis d'aménager ⇒ N° _____

S'agit-il d'un aménagement pour lequel l'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries? Oui Non

Si oui, date de finition des voiries fixée au : _____

Déclaration préalable ⇒ N° 8 7 0 8 5 1 6 P 0 1 4 8 _____

2 - Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l'autorisation)

Vous êtes un particulier Madame Monsieur

Nom : _____ Prénom : _____

Vous êtes une personne morale

Dénomination : GMF ASSURANCES Raison sociale : _____

N° SIRET : 3 9 8 9 7 2 9 0 1 0 8 0 1 2 Type de société (SA, SCI,...) : SA

Représentant de la personne morale : Madame Monsieur

Nom : DEJAX Prénom : DOMINIQUE

3 - Coordonnées du déclarant (Ne remplir qu'en cas de changement des coordonnées du titulaire de l'autorisation ou du déclarant. Vous pouvez également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du déclarant ou du titulaire du permis.)

Adresse : Numéro : 86 Voie : RUE SAINT LAZARE - CS100120

Lieu-dit : _____ Localité : PARIS

Code postal : 7 5 3 2 0 BP : _____ Cedex : 0 9

Téléphone : _____ indiquez l'indicatif pour le pays étranger : _____

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : _____ Division territoriale : _____

J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à l'adresse suivante : _____@_____

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

4 - Achèvement des travaux

Chantier achevé le : 1 2 0 7 2 0 1 6

Changement de destination effectué le : _____

Pour la totalité des travaux

Pour une tranche des travaux

Veillez préciser quels sont les aménagements ou constructions achevés :

Surface créée (en m²) : _____

Nombre de logements terminés : _____

dont individuels : _____

dont collectifs : _____

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement

 Logement Locatif Social : _____ Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) : _____ Prêt à taux zéro : _____ Autres financements : _____J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à l'autorisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable)¹

À _____

Le : _____

Signature de _____ (s)
GMF ASSURANCES
 Direction Immobilière
 86 rue Saint Lazare
 75320 PARIS Cedex 09

À CLERMONT-FERRAND

Le : 12 JUILLET 2016

BERNARD JEANJEAN
ARCHITECTE DPLG
 Signature de l'architecte (ou de l'agréé en architecture) s'il a dirigé les travaux

FOCH
 33000 CLERMONT-FERRAND
 TEL : 04 73 93 84 18

ORDRE DES ARCHITECTES
 NUMÉRO NATIONAL 23117

Pièces à joindre (cocher les pièces jointes à votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) :

- AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 462-3 du code de l'urbanisme] ;
- AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement [Art. R. 462-4 du code de l'urbanisme] ;
- AT.3 - L'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par l'article R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation [Art. R.462-4-1 du code de l'urbanisme] ;
- AT.4 - L'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue par l'article R.111-4-2 du code de la construction et de l'habitation [Art. R.462-4-3 du code de l'urbanisme].

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée :

- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ;
- soit déposée contre décharge à la mairie.

À compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de **trois mois** pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme².

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination et le cas échéant de sous-destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du code général des impôts).

Si vous êtes un particulier : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre :

¹ La déclaration doit être signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

² Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; travaux situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement au titre du code de l'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du public ; travaux situés dans le cœur d'un parc national ou dans un espace ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national ; travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques.

Attestation de Vérification de l'accessibilité aux Personnes Handicapées

| | | |
|--|--|--|
| LIMOGES 21 rue Columbia 87 000 LIMOGES Téléphone : 05 55 38 85 85 Télécopie : 05 55 38 85 89 |  | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| Date : 30/06/2016 | N° contrat : 6382188 | Rapport n°: 6382188 /Rév. 0 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU RESPECT DES REGLES
D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Etablissements recevant du public (ERP)**

Je soussigné : Jean-Marc Pascualt de la société BUREAU VERITAS, en qualité d'organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments, atteste que :

par contrat de vérification technique n° 6382188 en date du : 09/06/2016
La Société : GMF ASSURANCES, IMMOBILIER NUM COMPTA, TSA 17206, 79060 NIORT CEDEX 9
maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :
GMF ASSURANCES, 2 Bd Carnot, 87000 LIMOGES

a confié, à BUREAU VERITAS, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier le respect des règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont jointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 1

• **Règles en vigueur considérées :**

- Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

Aucune

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

aucun

- ☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 30/06/2016, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi:

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 30/06/2016

Signature :



(*) voir commentaire général CG01 page 3

LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

| | | |
|----|----|---|
| CG | 01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires. |
| CG | 02 | Tous les locaux accessibles au public ont pu être visités. |
| CG | 03 | Nèant |

Récapitulatif des commentaires particuliers

1. GENERALITES

Pas de commentaire particulier

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier

4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Pas de commentaire particulier

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Pas de commentaire particulier

7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Pas de commentaire particulier

8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Pas de commentaire particulier

10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

11 - SANITAIRES

Pas de commentaire particulier

12 - SORTIES

Pas de commentaire particulier

13 - ECLAIRAGE

Pas de commentaire particulier

14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Pas de commentaire particulier

15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Pas de commentaire particulier

16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Pas de commentaire particulier

















































17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

Pas de commentaire particulier

18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier

















































| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|---|----------------------------|
| 1. GENERALITES | | | |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté | | L'arrêté est respecté | |
| 2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS | | | |
| Généralités | | | |
| cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | SO | | |
| cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | SO | | |
| accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | SO | | |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | | | |
| Largeur $\geq 1,40$ m | | | |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m | | | |
| Dévers $\leq 2\%$ | | | |
| Pentes | | | |
| existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant | | | |
| pente $\leq 4\%$ | | | |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | | | |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | | | |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | | | |
| R | | Entrée avec une pente de 7,5% sur 1,40 m de longueur. | |
| pente $> 10\%$: interdite | | | |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | | | |
| R | | | |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | |
| 1,20 x 1,40 m | | | |
| SO | | | |
| paliers horizontaux au dévers près | | | |
| SO | | | |
| Seuils et ressauts | | | |
| ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$) | | | |
| R | | | |
| Arrondis ou chanfreinés | | | |
| SO | | | |
| Distance entre 2 ressauts $\geq 2,50$ m | | | |
| SO | | | |
| pas de ressauts successifs dans une pente | | | |
| R | | | |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants | | | |
| R | | | |
| Espaces de manœuvre avec possibilité de $\frac{1}{2}$ tour aux points de choix d'itinéraire | | | |
| emplacements | | | |
| SO | | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|--|---|----------------------------|
| dimensions : diamètre 1,50 m |   SO | | |
| Espaces de manœuvre de porte | | Porte d'entrée automatique coulissante. | |
| emplacements |   SO | | |
| Dimensions |   SO | | |
| Espaces d'usage | | | |
| devant chaque équipement ou aménagement |   SO | | |
| Dimensions : 0.80 m x 1.30 m |   SO | | |
| Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue |   SO | | |
| Trous en sol : diamètre ou largeur < 2 cm |   SO | | |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | |
| Hauteur libre \geq 2,20 m |   SO | | |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm |   SO | | |
| Protection si rupture de niveau \geq 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement |   SO | | |
| Protection des espaces sous escaliers |   SO | | |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus : | | | |
| Largeur entre mains courantes \geq 1,20 m |   SO | | |
| Hauteur des marches \leq 16 cm |   SO | | |
| Giron des marches \geq 28 cm |   SO | | |
| Mains courantes | | | |
| <i>de chaque côté</i> |   SO | | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> |   SO | | |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i> |   SO | | |
| <i>dépassant les premières et les dernières marches</i> |   SO | | |
| <i>différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel</i> |   SO | | |
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute |   SO | | |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche |   SO | | |
| Nez de marches : | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> |   SO | | |
| <i>Non glissants</i> |   SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> |   SO | | |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches : | | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire | CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------|----|
| | | | | | | |
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute | | | SO | | | |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche | | | SO | | | |
| Nez de marches : | | | | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> | | | SO | | | |
| <i>Non glissants</i> | | | SO | | | |
| <i>Sans débord excessif</i> | | | SO | | | |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement | | | SO | | | |
| 3 - PLACES DE STATIONNEMENT | | | | | | |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places | | | SO | | | |
| Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment | | | SO | | | |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte | | | | | | |
| Largeur ≥ 3,30 m | | | SO | | | |
| Espace horizontal au dévers de 2% près | | | SO | | | |
| Raccordement au cheminement d'accès | | | | | | |
| <i>Ressaut ≤ 2 cm</i> | | | SO | | | |
| <i>Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près</i> | | | SO | | | |
| Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes | | | | | | |
| <i>Bornes visibles directement du poste de contrôle ou</i> | | | SO | | | |
| <i>Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels</i> | | | SO | | | |
| <i>Et visiophonie</i> | | | SO | | | |
| Sortie en fauteuil des places « boxées » | | | SO | | | |
| Repérage horizontal et vertical des places | | | | | | |
| signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public | | | SO | | | |
| Signalisation des croisements véhicules/piétons : | | | | | | |
| <i>éveil de vigilance des piétons</i> | | | SO | | | |
| <i>signalisation vers les conducteurs</i> | | | SO | | | |
| 4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC | | | | | | |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible | R | | | | | |
| Entrée principale facilement repérable | R | | | | | |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale | R | | | | | |
| Dispositifs d'accès au bâtiment : | | | | | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire | CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------|----|
| | R | | | | | |
| facilement repérable | R | | | | | |
| signal sonore et visuel | R | | | | | |
| Système de communication et dispositif de commande manuelle : | | | | | | |
| A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | | | SO | | | |
| Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m | | | SO | | | |
| Contrôle d'accès et de sortie : | | | | | | |
| visualisation directe du visiteur par le personnel ou | | | SO | | | |
| visiophone | | | SO | | | |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public | R | | | | | |
| 5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES | | | | | | |
| Largeur \geq 1,40 m | R | | | | | |
| Rétrécissements ponctuels \geq 1,20 m | R | | | | | |
| Dévers \leq 2 cm | | | SO | | | |
| Pentes : | | | | | | |
| pente \leq 4% | | | SO | | | |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | | | SO | | | |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | | | SO | | | |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | | | SO | | | |
| pente > 10% : interdite | | | SO | | | |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | | | SO | | | |
| Caractéristiques des paliers de repos | | | | | | |
| 1,20 x 1,40 m | | | SO | | | |
| paliers horizontaux au dévers près | | | SO | | | |
| Seuils et ressauts | | | | | | |
| \leq 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%) | | | SO | | | |
| arrondis ou chanfreinés | | | SO | | | |
| pas d'âne interdits | | | SO | | | |
| Espaces de manœuvre de porte | | | | | | |
| Emplacements | R | | | | | |
| Dimensions | R | | | | | |
| Espaces d'usage | | | | | | |
| devant chaque équipement ou aménagement | R | | | | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--|----|--------------|--------------------------------|
| Dimensions : 0,80m x 1,30m | R | | | | |
| Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue | R | | | | |
| Trous en sol : diamètre ou largeur ≤ 2 cm | | | SO | | |
| Cheminement libre de tout obstacle | | | | | |
| Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement | | | SO | | |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | | | SO | | |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m | | | SO | | |
| Protection des espaces sous escaliers | | | SO | | |
| Marches isolées : | | | | | |
| Si trois marches ou plus : | | | | | |
| <i>Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m</i> | | | SO | | |
| <i>Hauteur des marches ≤ 16 cm</i> | | | SO | | |
| <i>Giron des marches ≥ 28 cm</i> | | | SO | | |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i> | | | SO | | |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i> | | | SO | | |
| Nez de marches : | | | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> | | | SO | | |
| <i>Non glissants</i> | | | SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> | | | SO | | |
| Une main courante : | | | | | |
| <i>de chaque côté</i> | | | SO | | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> | | | SO | | |
| <i>continue rigide et facilement préhensible</i> | | | SO | | |
| <i>dépassant les premières et les dernières marches</i> | | | SO | | |
| <i>différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i> | | | SO | | |
| Si moins de 3 marches : | | | | | |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i> | | | SO | | |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i> | | | SO | | |
| Nez de marches : | | | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> | | | SO | | |
| <i>Non glissants</i> | | | SO | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|--|--------------|----------------------------|
| <i>Sans débord excessif</i> |   SO | | |
| 6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES | | | |
| Obligation d'ascenseur |   SO | | |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement | | | |
| Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m |   SO | | |
| Hauteur des marches ≤ 16 cm |   SO | | |
| Giron des marches ≥ 28 cm |   SO | | |
| Mains courantes | | | |
| <i>de chaque côté</i> |   SO | | |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i> |   SO | | |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i> |   SO | | |
| <i>dépassant les premières et dernières marches</i> |   SO | | |
| <i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i> |   SO | | |
| Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute |   SO | | |
| Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches |   SO | | |
| Nez de marches : | | | |
| <i>De couleur contrastée</i> |   SO | | |
| <i>Non glissants</i> |   SO | | |
| <i>Sans débord excessif</i> |   SO | | |
| Ascenseurs | | | |
| Tous les ascenseurs doivent être accessibles |   SO | | |
| Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis |   SO | | |
| commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil |   SO | | |
| conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap |   SO | | |
| munis d'un dispositif permettant de prendre appui |   SO | | |
| permettant de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme |   SO | | |
| Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite | | | |
| dérogation obtenue |   SO | | |
| conformes aux normes les concernant |   SO | | |
| d'usage permanent |   SO | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--|--|--------------|----------------------------|
| 7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES | | | | | |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur | SO | | | | |
| Mains courantes accompagnant le mouvement | SO | | | | |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée | SO | | | | |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis | SO | | | | |
| Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel | SO | | | | |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques | SO | | | | |
| 8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS | | | | | |
| Tapis | | | | | |
| dureté suffisante | R | | | | |
| pas de ressaut ≥ 2 cm | R | | | | |
| Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration | | | | | |
| conforme à la réglementation en vigueur ou | SO | | | | |
| aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol | R | | | | |
| 9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS | | | | | |
| Dimensions des sas | SO | | | | |
| Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier | R | | | | |
| Largeur des portes principales et des portiques | | | | | |
| 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes | R | | | | |
| 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes. | SO | | | | |
| 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux | SO | | | | |
| 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés. | SO | | | | |
| Poignées des portes | | | | | |
| facilement préhensibles | R | | | | |
| extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes sanitaires, douches et cabines non adaptés) | R | | | | |
| Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N | R | | | | |
| Portes vitrées repérables | R | | | | |
| Portes à ouverture automatique : | | | | | |
| Durée d'ouverture réglable | R | | | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--------------|----------------------------|
| Détection des personnes de toutes tailles | R | | |
| Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique | | SO | |
| Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé | | SO | |
| 10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE | | | |
| Si existence d'un point d'accueil : | | | |
| Au moins un accessible. | | SO | |
| Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert | | SO | |
| Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis | | SO | |
| Equipements divers accessibles au public | | | |
| au moins 1 équipement par type aménagé | R | | |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement | R | | |
| commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler | | | |
| <i>0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m</i> | | SO | |
| Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier | | | |
| <i>face supérieure ≤ à 0,80 m</i> | | SO | |
| <i>vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)</i> | | SO | |
| Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique | | SO | |
| Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores | | SO | |
| 11 - SANITAIRES | | | |
| Cabinets aménagés : | | | |
| au moins 1 par niveau comportant des sanitaires | | SO | |
| aux mêmes emplacements que les autres | | SO | |
| séparés H/F si autres sanitaires séparés | | SO | |
| 1 lavabo accessible par groupe de lavabos | | SO | |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : | | | |
| Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte | | SO | |
| Dimensions : diamètre 1,50 m | | SO | |
| Aménagements intérieurs des cabinets : | | | |
| dispositif permettant de refermer la porte | | SO | |
| espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m | | SO | |
| hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m | | SO | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| | | | | | |
| lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m | | | SO | | |
| barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol | | | SO | | |
| barre d'appui supportant le poids d'une personne | | | SO | | |
| commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable | | | SO | | |
| Lavabos accessibles | | | | | |
| vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) | | | SO | | |
| Accessoires divers - porte-savon, sècheirs, etc. à 1,30 m maxi | | | SO | | |
| Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs | | | SO | | |
| 12 - SORTIES | | | | | |
| Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours | R | | | | |
| 13 - ECLAIRAGE | | | | | |
| Valeurs d'éclairage | | | | | |
| 20 lux pour les cheminements extérieurs | | | SO | | |
| 200 lux aux postes d'accueil | R | | | | |
| 100 lux pour les circulations horizontales | R | | | | |
| 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles | | | SO | | |
| 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement | | | SO | | |
| 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes) | | | SO | | |
| Eblouissement / Reflet | R | | | | |
| Durée de fonctionnement des éclairages temporisés | | | SO | | |
| Extinction progressive si éclairage temporisé | | | SO | | |
| Eclairages par détection de présence | | | SO | | |
| 14 - INFORMATION ET SIGNALISATION | | | | | |
| Cheminements extérieurs | | | | | |
| Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements | | | SO | | |
| Repérage des parois vitrées | R | | | | |
| Passage piétons | | | SO | | |
| Accès à l'établissement et accueil | | | | | |
| Repérage des entrées | R | | | | |
| Repérage du système de contrôle d'accès | | | SO | | |
| Accueils sonorisés : | | | | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|---|---------|---|----|--------------|----------------------------|
| Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire | ■ | ■ | SO | | |
| Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique | ■ | ■ | SO | | |
| Signalisation de la boucle par un pictogramme | ■ | ■ | SO | | |
| Circulations intérieures : | | | | | |
| Éléments structurants du cheminement repérables | R | ■ | ■ | | |
| Repérage des parois et portes vitrées | R | ■ | ■ | | |
| Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur | ■ | ■ | SO | | |
| Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible | ■ | ■ | SO | | |
| Équipements divers | | | | | |
| Signalisation du point d'accueil, du guichet | ■ | ■ | SO | | |
| Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage | R | ■ | ■ | | |
| Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile | ■ | ■ | SO | | |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3. | | | | | |
| Visibilité (localisation du support, contrastes) | ■ | ■ | SO | | |
| Lisibilité (hauteur des caractères) | ■ | ■ | SO | | |
| Compréhension (pictogrammes) | ■ | ■ | SO | | |
| 15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS | | | | | |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50 | ■ | ■ | SO | | |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal | ■ | ■ | SO | | |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m | ■ | ■ | SO | | |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement | ■ | ■ | SO | | |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places | ■ | ■ | SO | | |
| 16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL | | | | | |
| Nombre de chambres adaptées | | | | | |
| 1 si moins de 21 chambres ou | ■ | ■ | SO | | |
| 1 + 1 par tranche de 50 ou | ■ | ■ | SO | | |
| toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | ■ | ■ | SO | | |
| Caractéristiques des chambres adaptées | | | | | |
| espace de rotation Ø 1,50 m | ■ | ■ | SO | | |

| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du lit et 0,90 m au pied du lit | | | SO | | |
| hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm | | | SO | | |
| Cabinet de toilette : | | | | | |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | | | SO | | |
| tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | | | SO | | |
| espace de rotation diamètre 1,50 m | | | SO | | |
| douche accessible avec barre d'appui | | | SO | | |
| Cabinet d'aisance accessible : | | | | | |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | | | SO | | |
| tous si personnes âgées ou à mobilité réduite | | | SO | | |
| espace d'usage 0,80 x 1,30 m | | | SO | | |
| barre d'appui | | | SO | | |
| Pour toutes les chambres | | | | | |
| 1 prise de courant à proximité du lit | | | SO | | |
| 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne | | | SO | | |
| N° de la chambre en relief sur la porte | | | SO | | |
| 17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES | | | | | |
| Cabines | | | | | |
| au moins 1 cabine aménagée | | | SO | | |
| au même emplacement que les autres cabines | | | SO | | |
| cheminement accessible jusqu'à la cabine | | | SO | | |
| cabines séparées H/F si autres cabines séparées | | | SO | | |
| espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m | | | SO | | |
| siège | | | SO | | |
| dispositif d'appui en position debout | | | SO | | |
| Douches | | | | | |
| au moins 1 douche aménagée | | | SO | | |
| au même emplacement que les autres douches | | | SO | | |
| cheminement accessible jusqu'à la douche | | | SO | | |
| douches séparées H/F si autres douches séparées | | | SO | | |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche | | | SO | | |



| Etablissement recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° du commentaire CP |
|---|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| | | | | | |
| siphon de sol | | | SO | | |
| siège | | | SO | | |
| dispositif d'appui en position debout | | | SO | | |
| équipements divers utilisables en position assise | | | SO | | |
| 18 - CAISSES DE PAIEMENT | | | | | |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses | | | SO | | |
| Une caisse adaptée par tr. de 20 | | | SO | | |
| Répartition uniforme des caisses adaptées | | | SO | | |
| Caractéristiques des caisses adaptées | | | SO | | |
| Cheminement d'accès aux caisses adaptées $\geq 0,90$ m | | | SO | | |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes | | | SO | | |

Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

*Les éléments spécifiques décrits sont mis en œuvre,
sur certains sites, selon les préconisations validées par
les Commissions d'Accessibilité*

**RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA
LEGERE AVEC SURFACE ANTI
DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE*,
POIGNEES DE TRANSPORT**

* Grand modèle

www.medinov.fr



| Références | Type | Longueur Max/Min mm | Largeur utile de la rampe mm | Poids max supporté kg | Poids de la rampe kg |
|------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30100-070 | RAMPE LARGE FIXE ULTRA LEGERE FIBRE DE VERRE | 700 | 730 | 300 | 3.5 |
| 30100-085 | | 850 | 790 | 300 | 4 |
| 30100-125 | | 1250 | | 300 | 6 |
| 30100-165 | | 1650 | | 300 | 7.5 |
| 30100-205 | | 2050 | | 300 | 9.5 |

Tél: 04 37 28 08 14

Parc de Gerland - 99, rue de Gerland - 69007 Lyon - Plais de

Les rampes sont un élément essentiel de la sécurité et de l'accessibilité. Bien choisir sa rampe ou ses rails en fonction du lieu (public ou privé) de la charge à supporter, de la pente et du véhicule utilisé (fauteuil ou scooter (4 roues, 3 roues, voies des roue avant/arrière très différentes)) que l'on souhaite obtenir. Consulter l'abaque ci-après

Rampe simple TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite.



2 - Soulever la poignée coté gauche.



3 - Tirer la poignée vers l'avant.



4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès



5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse roues.



6 - Répéter les opérations pour la deuxième rampe.



7- Rampe en service.



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe.

Rampe double TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite



2 - Soulever le volet frontal.



3 - Tirer le volet vers l'avant des deux mains.



4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès



5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe



6 - Répéter les opérations pour le deuxième volet



7- Rampe en service



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe

AUDEA ACCUEIL

LA-90

Fiche produit
Ref. 160 001



Mettez aux normes votre accueil au meilleur rapport qualité-prix

BESOIN DES USAGERS



La réception ou le guichet sont des lieux où la communication est centrale. Pour accéder aux services et entendre correctement, les personnes malentendantes ont besoin d'équipements d'amplification sonore adaptés.

FONCTION DU PRODUIT




En intégrant une boucle magnétique, la LA-90 permet d'amplifier les discussions directement dans l'aide auditive de l'utilisateur lorsque positionnée en mode T. Avec son micro intégré, la LA-90 ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris et bleu personnalisable sur demande
- Dimensions : 200 x 185 x 70mm
- Poids : 635g
- Portée : 1m²
- Alimentation : secteur ou batterie (6h)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Récepteur LPU-1 et CRESCENDO 50
- Microphones jack

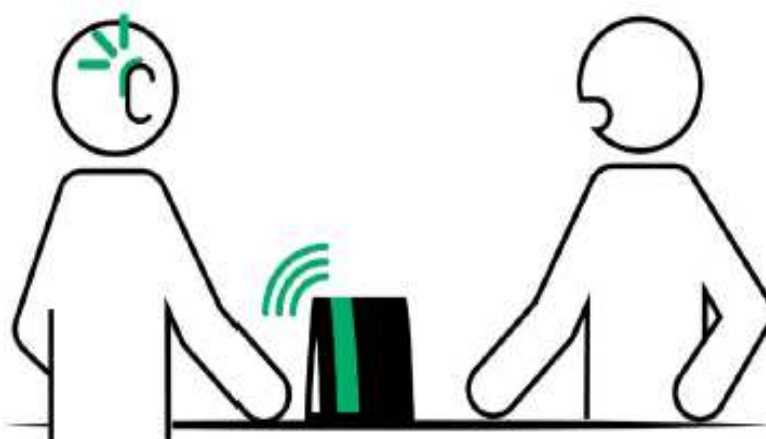

RAPPEL DE LA LOI ET DES NORMES

Art. 5-II : « Lorsque l'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l'installation d'un tel système, celui-ci est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1^{re} et 2^e catégories sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique. »

© Droits réservés - EO GUIDAGE - 1606

 **Découvrez nos produits**
sur **www.okeenea.com**

EO GUIDAGE
du groupe **OKEENEA**

6 rue des Aulnes
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
FRANCE

04 72 53 98 26
info@eo-guidage.com
www.okeenea.com

Modules de maintenance pour Ascenseurs

Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

MODULE DE BASE

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles à chaque visite

Paliers :

- boutons d'appel, voyants et indicateurs
- portes et vantaux
- serrures, des ferme-portes ou contrepoids, l'efficacité du verrouillage et contact de fermeture
- oculus
- des dispositifs limitant les possibilités d'actes de vandalisme

Cabine :

- précision d'arrêt de la cabine par rapport au palier
- alarme, téléalarme, dispositif de secours
- boutons et voyants, éclairage
- vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, cellule radar, boutons de réouverture)

Machinerie :

- niveau d'huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils hydrauliques.

Egalement observés :

- confort au démarrage et à l'arrêt
- fonctionnement flèches de sens et de indicateur en cabine
- les éventuels bruits, vibrations

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 2 fois par an

Câbles :

- état, tension, allongement et points de fixation
- usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage
- câbles et chaînes

Frein :

- usure des garnitures, test de l'efficacité
- isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil hydraulique

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 1 fois par an

Contrôle parachute :

- composants du parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur ou sous la cabine)
 - limiteur de vitesse et poulie de tension
 - essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le technicien s'assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne retombée du mécanisme et du réarmement correct du contact
- appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de rupture, pompe à main, descente manuelle sont testés.

Nettoyage :

Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la cuvette, des récupérateurs d'huile.

CONTROLE COMPLET

1 fois par an*

Contrôles Manœuvre :

- composants du coffret de manœuvre (relais, transformateur, cartes électroniques)
- système de sélection d'étages en machinerie (mécanique ou électrique)
- fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, antidérive électrique, témoin de présence à niveau, sonde de température d'huile
- ventilation forcée du local
- éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine

Contrôles Treuil ou Machine :

- groupe de traction dans sa globalité
- ensemble « freins »
- niveau d'huile du réducteur, des paliers moteur
- graisseurs automatiques
- tension des courroies et anti-patinage
- dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, boîte à bornes, ventilation)
- contacts de fin de course haut et bas
- contrôle de la course poulie/frein

Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de pression, réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de l'huile, extra course haut et bas.

Contrôles Gaine

- fixation des guides, cordon souple, chaîne de compensation
- éclairage
- fonctionnement du boîtier d'inspection
- arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)
- poulies et dispositifs de fin de course
- parties non visibles des paliers (seuils de porte, tôles chasse-pieds, frontons)
- amortisseurs en fosse
- électrification

Contrôles Portes Palières

Opérations identiques à celles du module « porte cabine et » mais effectuées sur toutes les portes à tous les paliers.

Contrôles Porte Cabine

- éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, oculus)
- éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)
- éléments participant à la bonne fermeture et réouverture des portes : câbles, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, serrure (shunt, percuteur, pêne),
- composants de l'opérateur qui manœuvre les portes cabine : navette, tension des câbles, courroies, chaînes contacts électriques.

Contrôles Signalisation

- boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers

Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d'entretien selon la périodicité précisée au contrat (la législation n'impose pas de cadre périodique ou d'opérations minimales comme c'est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté à chaque appareil qui comprend notamment les opérations suivantes :

- Le contrôle de l'ensemble des dispositifs de sécurité,
- Le contrôle du groupe moteur,
- Le contrôle du système de transmission mécanique,
- Le contrôle de la sécurité des contacts de fin de course,
- Le contrôle des boîtes à boutons,
- Le contrôle des contacts de protection dans le tableau général,
- Le contrôle de sécurité d'accès haut et bas,
- Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes

Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire associés au cours d'une même visite, selon la programmation définie par le plan d'entretien

| Module Sécurité | Module Inspection |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule...- Débrayage manuel- Limiteur d'effort- Articulations : charnières, pivot...- Zone d'accostage- Signalisation : feux clignotants, éclairage, marquage au sol- Transmission : bras, câbles, chaînes, courroies- Opérateur : moto-réducteur, opérateur hydraulique ... | <p>Les éléments du module sécurité + :</p> <ul style="list-style-type: none">- Verrouillage de la porte- Eléments de guidage : rails, galets...- Organes de commande- Système d'équilibrage : contrepoids, ressorts ...- Armoire de commande- Fixation de la porte- Système antichute- Etat peinture et corrosion |

Documents complémentaires à consulter dans le Registre de Sécurité

- Disponible à la demande auprès du personnel de l'Agence